



СНТ ЛЕВОБОЕРЕЖЬЕ


Отчёт по отсыпке дорог щебнем (2 этап).

03 Августа 2026 г.



Доставка щебня фр.20-40 (2 машины)



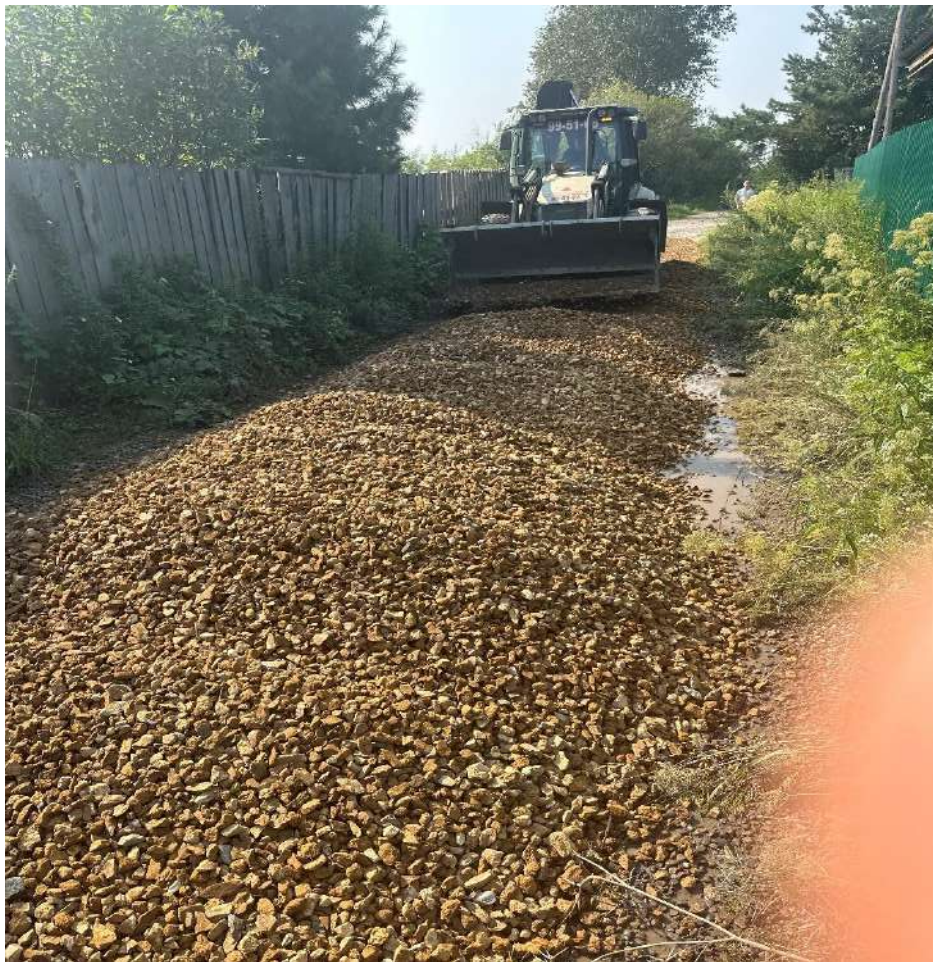

Участок №3128 выгружен щебень фр.20-40



Выгрузка щебня фр.20-40 по Береговой



Выгрузка щебня фр.20-40 возле участка №1424





Выгрузка щебня фр.20-40 от участка №1424 в направлении уч.№1414

«СТРОЙКАМ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический/фактический адрес: 652057, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.41 оф. 1,
ИНН 4230032195, КПП 423001001, Р/с 40702810523400001513 в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-
БАНК» г. Новосибирск, БИК 045004774, К/с 30101810600000000774 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ, ОКПО
19702992 ОГРН 1174205024190, e-mail: alternativa2007@mail.ru, т.+7-913-015-24-73

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 6/н

Вид продукции: Щебень фракции 20-40
Порода: фельзит (строительный камень)
Производитель: ООО «СТРОЙКАМ»
Наименование потребителя: -
№ партии: -
Количество партии: -

№ п/п	Наименование показателя качества	Ед.изм.	Значение показателя
1	Крупность	мм	20-40
2	Содержание кусков наибольшего размера зерен	%	11,87
3	Марка по дробимости, не менее		1200
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более	%	0,1
5	Марка по водостойкости		В1
6	Марка по истираемости		И-1
7	Марка по морозостойкости, не менее		F200
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 370
9	Насыпная плотность	т/см ³	1,45

ГОСТ 8267-93

Паспорт составлен на основании протоколов испытаний аккредитованной испытательной лаборатории АО «Запдно-Сибирский испытательный центр», Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9, тел. +7(3843) 74-57-22; ИЦ «Стромтест» при ТГАСУ, г. Томск, пл. Соляная, 2; испытательной лаборатории отдела экологических изысканий ООО «СГТ», Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, просп. Строителей, д. 88а, цокольный этаж № 1, пом.70, тел. +7(3843) 91-00-76;

Генеральный директор:




Драчева И.Б.


НАСТОЯЩИЙ ПАСПОРТ ВЫДАН ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Дата выдачи паспорта:

«09» июня 2026 г.

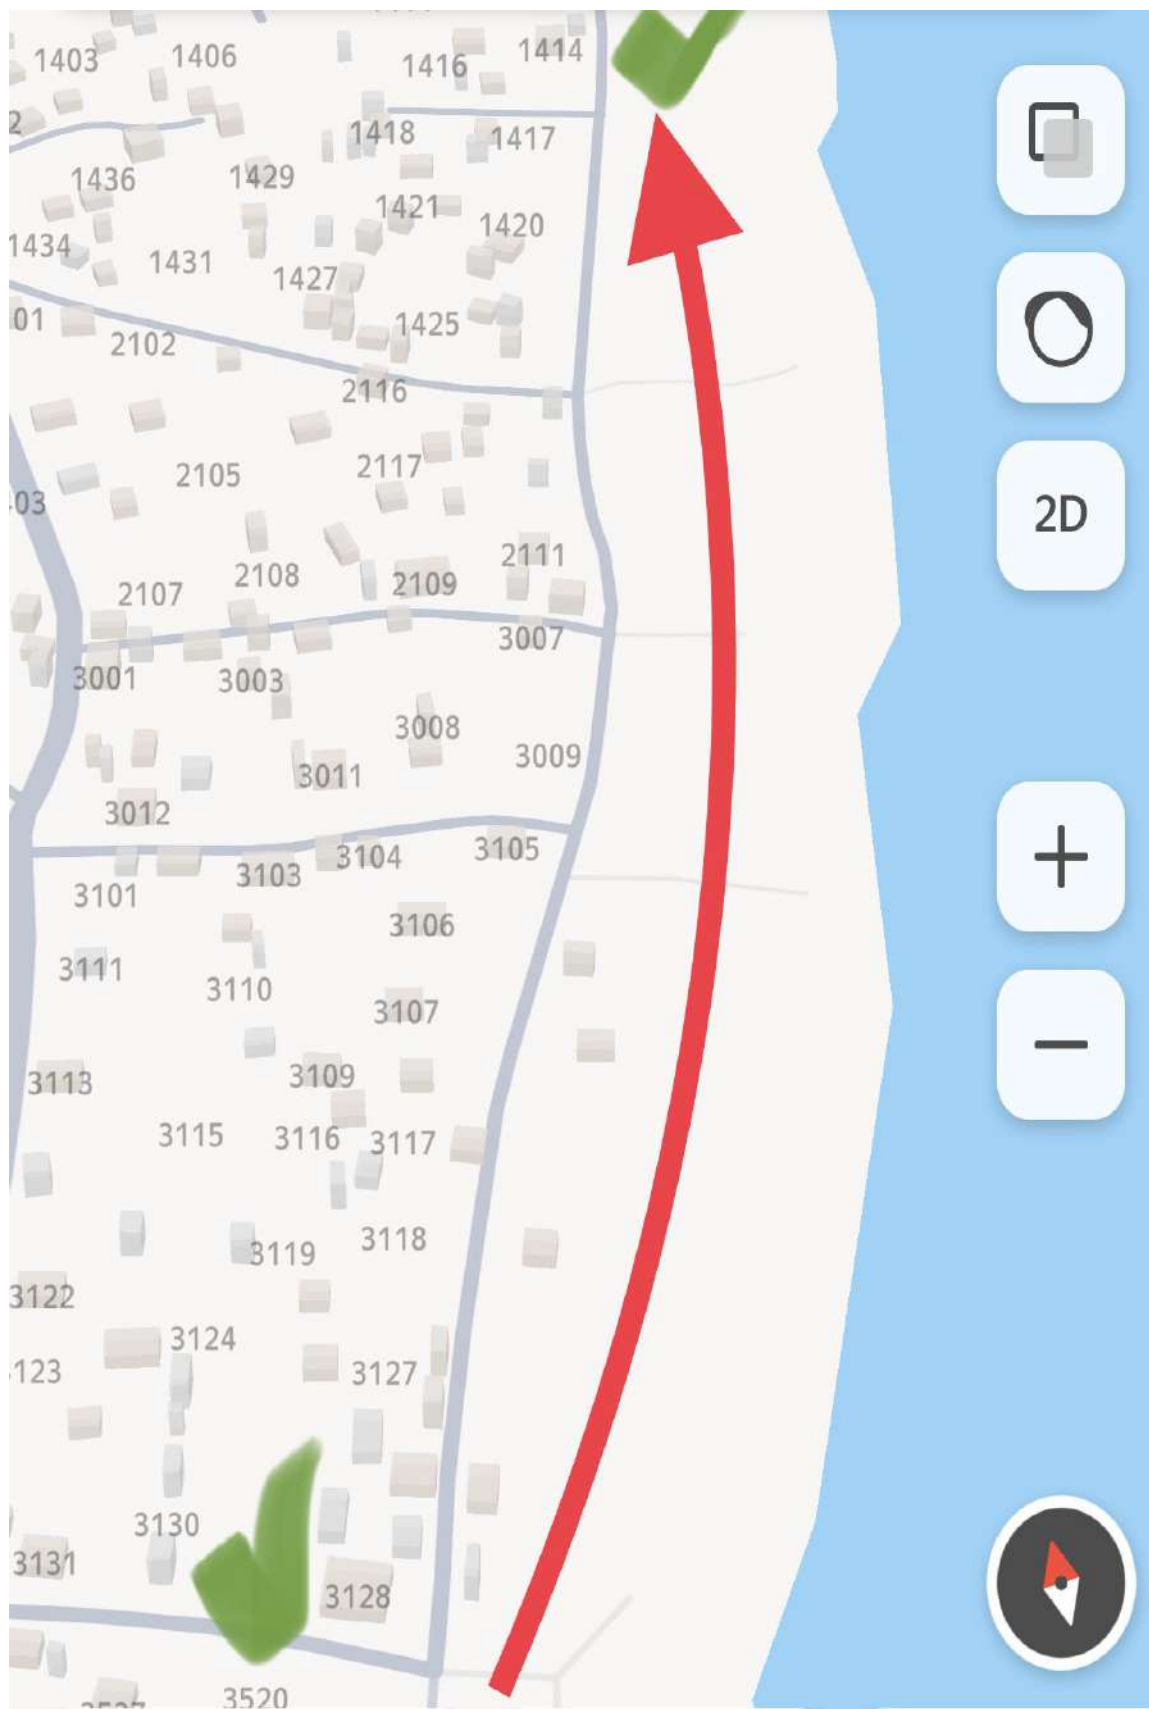

Отсыпка щебнем фр.20-40 от уч.№3128 в направлении уч.№1414 (3 машины)

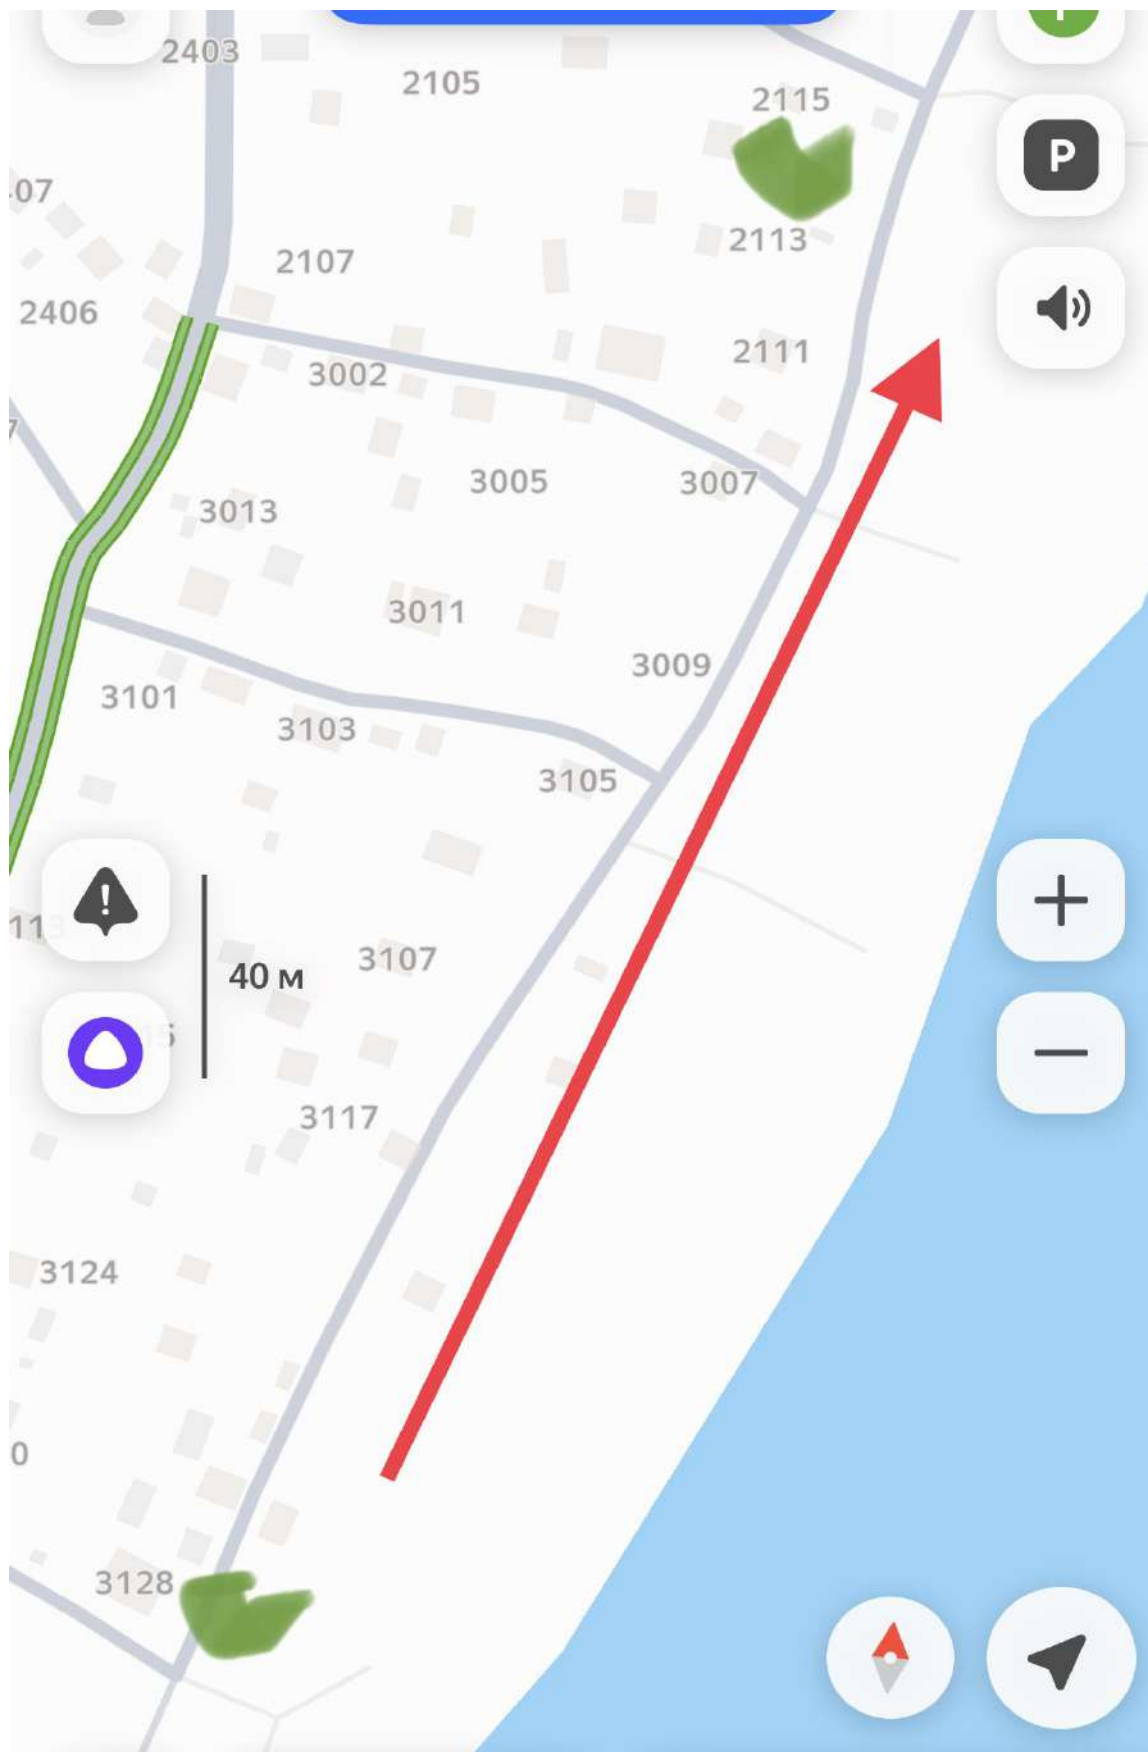

От уч.№3128 в направлении к уч.№2113 применение остатка щебня фр.20/40 с отсыпки участка дороги от уч.№3128 – уч.№3525.

Примечание: Отсыпка участка дороги от уч.№3128 – уч.3525 НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ, в связи с этим была произведена отсыпка дороги от уч.№3128 в направлении уч.№1414 (отражено в данном Отчёте)



Участок №3128 в направлении уч.№3108



Участок №3108, №3107





От участка №2113 в направлении уч.№1424



Отсыпка щебнем фр.20-40 уч.№2722 в направлении уч.№3108



Участок №3007 в направлении уч.№1420






Участок №3128




От участка №3128 в направлении к уч.№3108

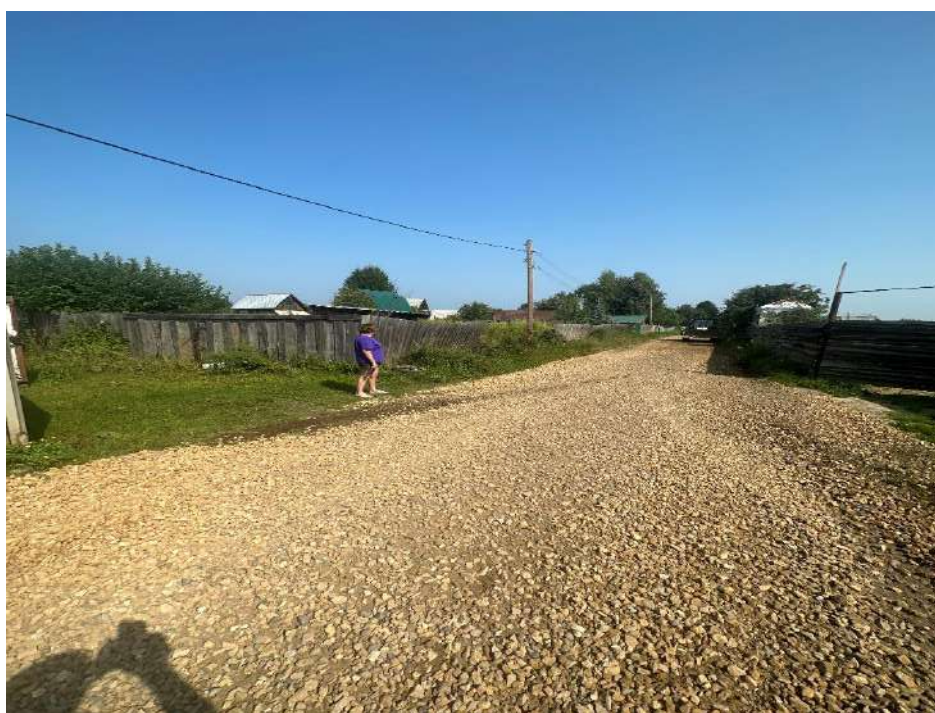



Отсыпка (доп.) щебнем фр.20-40 в проулок уч.№1424

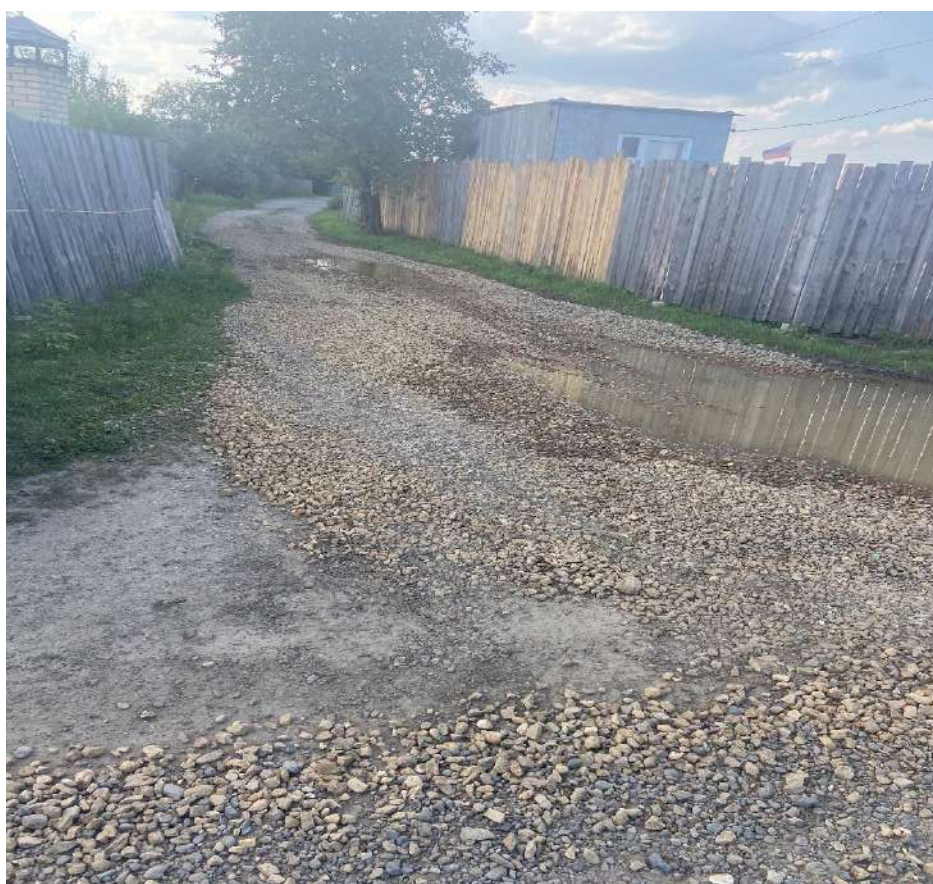



Отсыпка щебнем фр.20-40 уч.№1424 в направлении уч.№1414, а также срезка обочины от кустарника







Доставка щебня фр.20-40 (1 машина)



Доставка щебня фр.20-40 (2 машина)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Испытательный центр (ИЦ) «Стромтест» ТГАСУ
г. Томск, пл. Соляная, 2.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИЦ «Стромтест» ТГАСУ



Свидетельство о допуске к определенному виду работ
№ 0328.03-2010-7020000080-С-032, выданное СРО
«Томские строители» (СРО-С-032-31082009), г. Томск.
Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.32112.ИЛ.ПР.21, выдано 19.03.2024 г.
СДС «СИБРЕГИОНСЕРТИФИКАЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 008/26

г. Томск

08.02.2026 г.

В соответствии с ООО «АвтоСтрой Т» по хозяйственному договору № 221217 в ИЦ «Стромтест» ТГАСУ проведено испытание щебня из плотных горных пород – базальт карьера «Омутнинский», фракция 20-40 мм.

Отбор пробы выполнен представителем ИЦ Стромтест Н.П. Душениным 19.01.2026 г.
Испытание проводилось по ГОСТ 8269.0-97.

Оценка качества в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93.


Результаты испытаний приведены в таблице.

Показатели	Нормируемое значение ГОСТ 8267-93	Численные значения
Частные / полные остатки на ситах, мм	% по массе	
50		0,4/0,4
40		9,2/9,6
20		86,1/95,7
Проход через сито 20 мм		4,3
Содержания пылевидных и глинистых частиц, %	не более 1,0	0,5
Содержание глины в комках в % от общего количества пылевидных и глинистых: -для покрытий	не более 0,25	0,0
Прочность, характеризуется маркой по дробимости при сжатии в цилиндре, по потере массы при испытании, %	Марка-потери 1200 – 9-11	Марка 1200 Потери 10,7
Содержания зерен пластичной (лещадной) и игло-вой форм методом визуальной разборки, % по массе	Группа 2 – 10-15 Группа 3 – 15-25	24,3 Группа 3
1,25 D = 50 мм, полный остаток, % по массе	До 0,5	0,4
Наименьший диаметр, d = 20 мм, полный остаток, %	% по массе – 90-100	95,7
Наибольший диаметр, D = 40 мм, полный остаток, %	% по массе – до 10	9,6
Марка по морозостойкости,	По факту	F100
Насыпная плотность в абсолютно сухом состоянии, кг/м ³	По факту	1360

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Щебень из горной породы, фракции 20-40 мм по представленным результатам испытаний соответствует ГОСТ 8267-93

Испытания выполнил  Н.П. Душенин

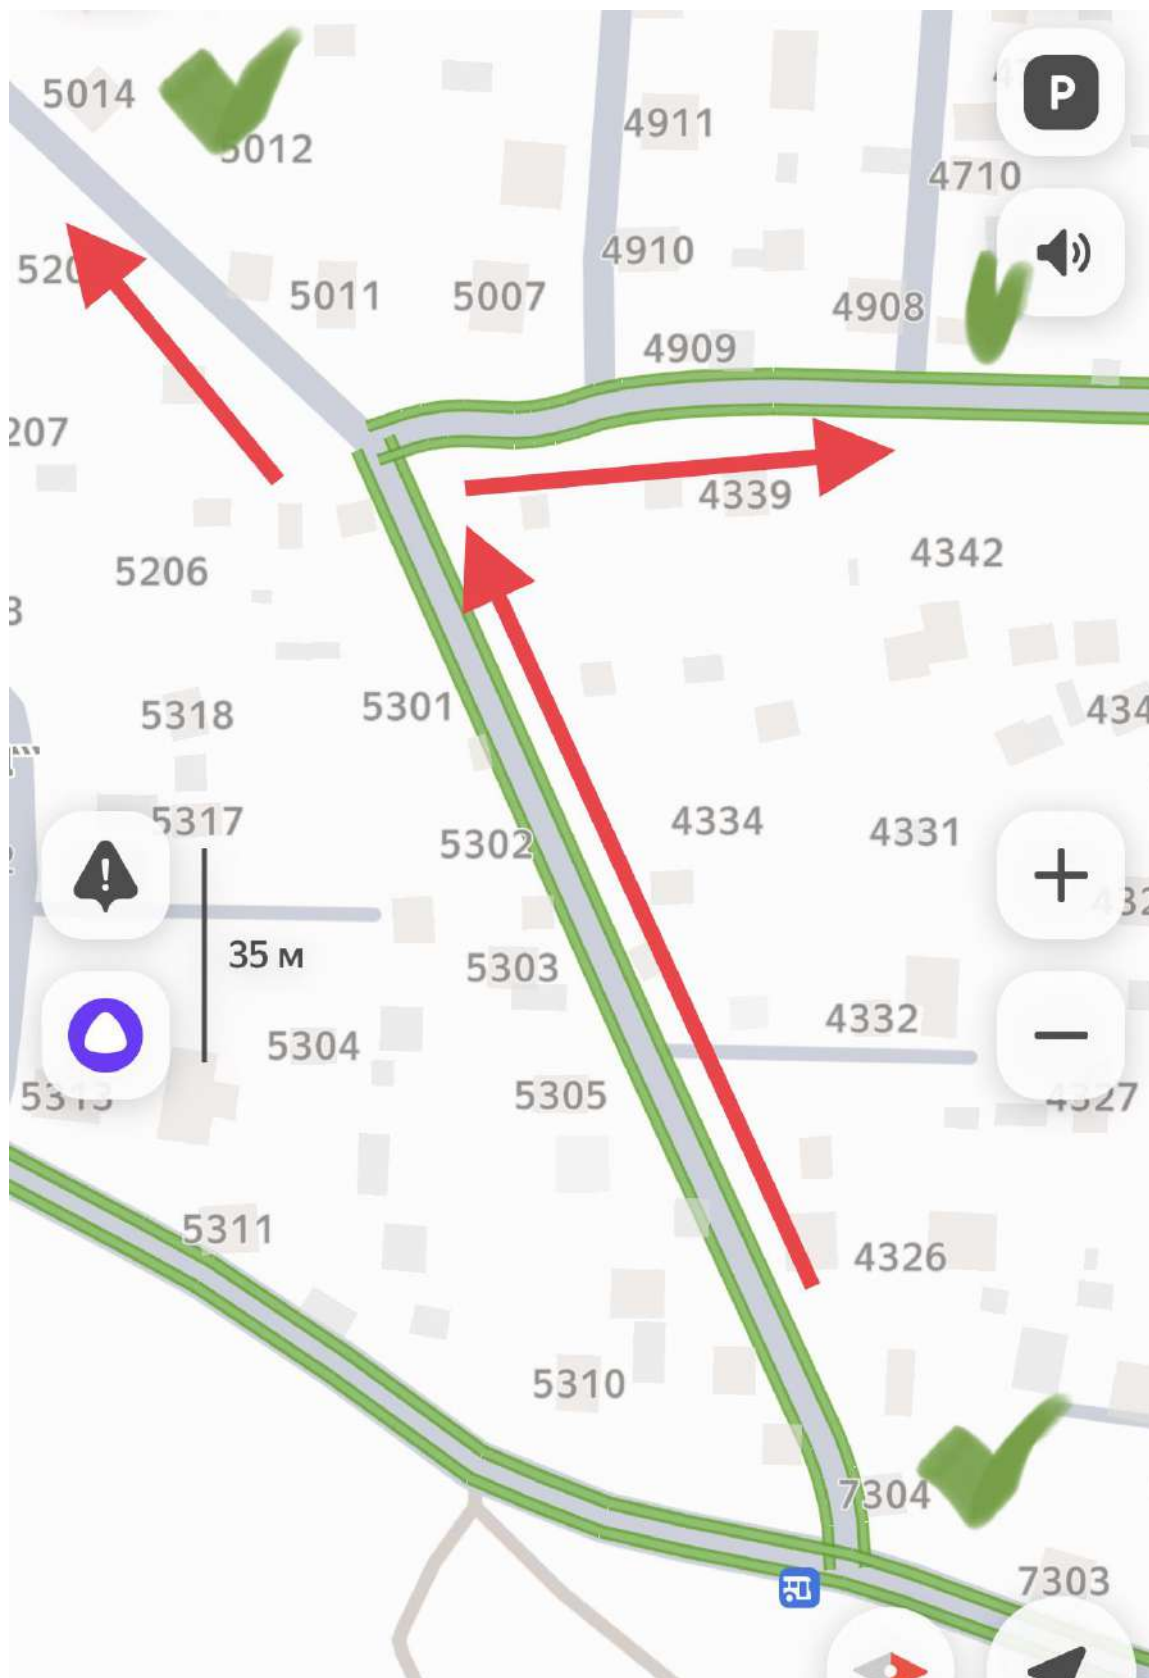

От уч.№7304 в направлении уч.№5014 и уч.№4908 (1 машина щебень фракция 40/70; 1 машина щебень фракция 20/40).

Примечание: по факту отсыпано 2 машины щебня фр.20-40



Въезд в район «Дружный»









Участок №5302 – Участок №5011 (ул. Вишневая)









У – образный развилочный перекресток с примыканием уч.5203, 5011,5007





У – образный развилочный перекресток с примыканием уч.5203, 5011,5007
отсыпка щебнем фр.20-40



Участок №5011 в направлении к уч.№5014 (ул. Полевая)





Участок №5011 в направлении к уч.№5007 (ул. Светлая)





Участок №5007 в направлении к уч.№4607 (ул. Светлая)





Участок №5007 в направлении к уч.№4607 (ул. Светлая)

Отсыпка щебнем фр.20-40



Участок №4338 в направлении к уч.№4709 (ул. Светлая)





Участок №4339 в направлении к уч.№4709 (ул. Светлая)

